

Zertifikat

Zertifizierte Passivhaus Komponente

Für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2013

Kategorie: **Haustür mit Verglasung**
Hersteller: **IG-Sicherheit / AG für Holzbauplanung**
CH-6418 Rothenthurm

Produktname: **IGS-Calor P**

Folgende Kriterien wurden für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Wärmeverluste der eingebauten Haustür:

Die Tür erreicht bei einer Größe von 1,10 m * 2,20 m im eingebauten Zustand einen U-Wert von

$$U_{D, \text{eingebaut}} = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}) \leq 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

wenn die im zugehörigen Bericht (beim Hersteller erhältlich) dokumentierten Einbaudetails der Haustür eingehalten werden.

Ohne Einbau beträgt der U-Wert der Tür $U_D = 0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.


Bei der Berechnung der U_D -Werte wurde eine **Verglasung mit $U_g = 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$** (Aufbau: 4*/12/4/12/*4, U_g nach EN 673) und der Abstandhalter "Thermix" angesetzt. Der sichtbare Teil der Verglasung darf maximal eine Fläche von 0,31 m² (entspricht: b x h = 60 x 65 cm) und maximal einen Umfang von 2,64 m (entspricht: b x h = 10 x 135 cm) aufweisen, damit die genannten Werte für U_D und $U_{D, \text{eingebaut}}$ nicht überschritten werden.

Luftdichtheit:

Die Haustür erreicht die Luftdichtheitsklasse 4 nach EN 12207.

Das Zertifikats-Kriterium >Luftdichtheit< wird erfüllt.

Bei der Prüfung der Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 wurde eine maximale Verformung des Türblatts, ermittelt durch „Klima-Prüfung“ nach EN 1121, berücksichtigt. Die Luftdichtheitsprüfung wurde mit einer Haustür ohne Verglasung durchgeführt.

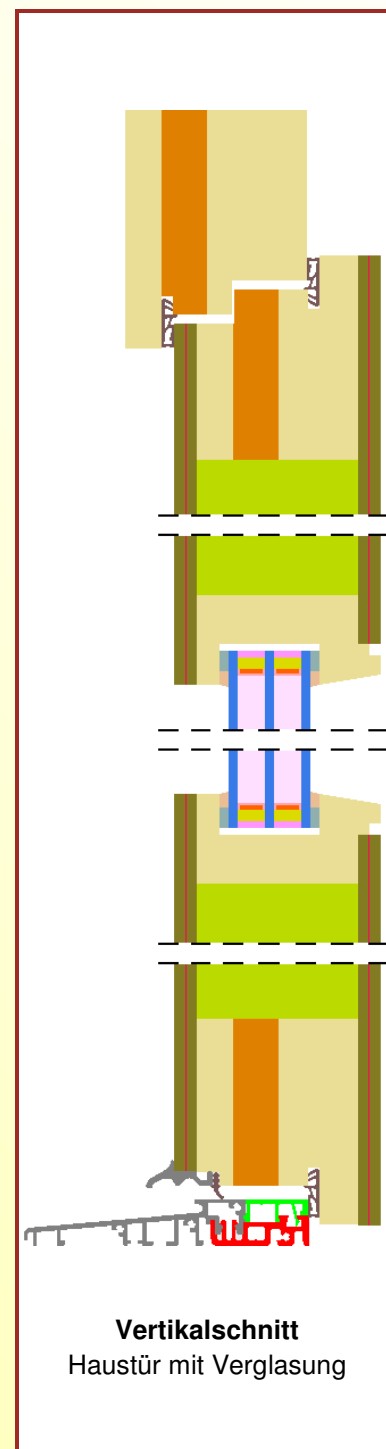

Haustür-U-Wert inklusive oben beschriebener Verglasung mit $U_g = 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	$U_D = 0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
---	---

Weitere Angaben sind im zugehörigen Datenblatt aufgeführt.

